

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора-
главный инженер АО "ТомскРТС"
В.А. Бондарюк

" 03" января 2018 г.

Температурный график теплоснабжения 95/70 от Котельной пос. Зональная станция
ул. Полевая 23/1
на отопительный сезон 2018 - 2019 гг.

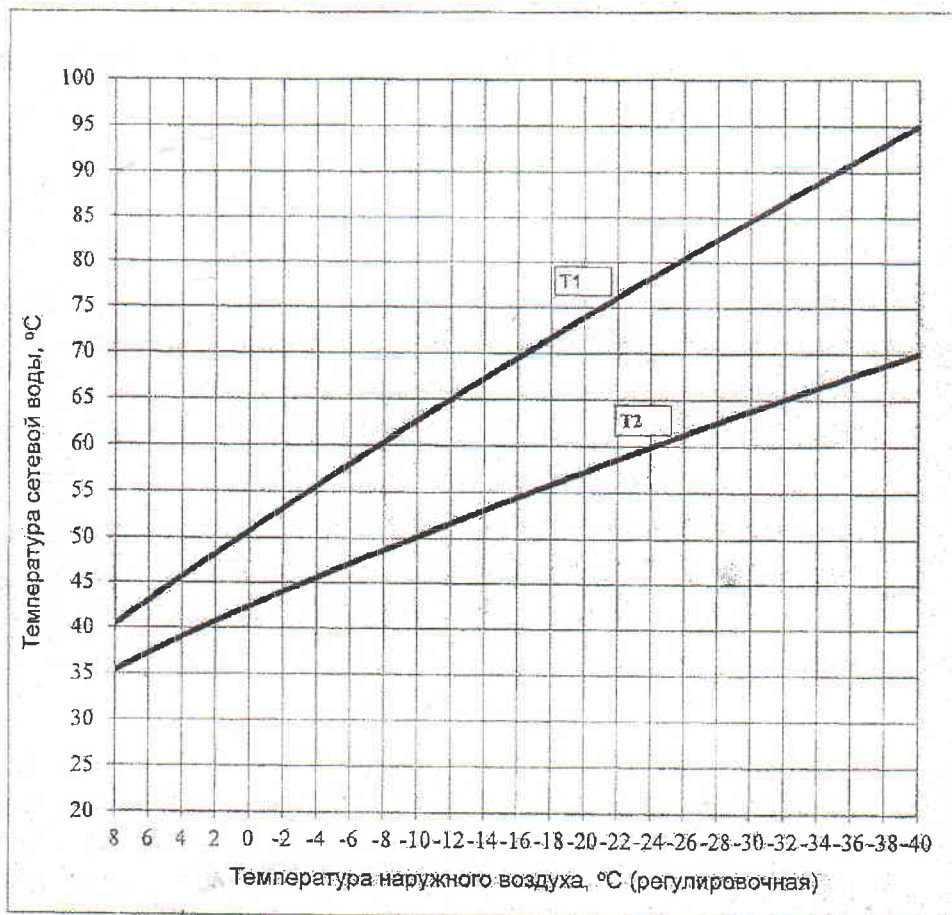


Табл.1

Январь	T1	T2
8	40,3	35,3
7	41,7	36,2
6	43,0	37,2
5	44,3	38,1
4	45,6	39,0
3	46,9	39,8
2	48,2	40,7
1	49,4	41,5
0	50,7	42,4
-1	51,9	43,2
-2	53,2	44,0
-3	54,4	44,8
-4	55,6	45,6
-5	56,8	46,4
-6	58,0	47,1
-7	59,2	47,9
-8	60,3	48,7
-9	61,5	49,4
-10	62,6	50,1
-11	63,8	50,9
-12	64,9	51,6
-13	66,1	52,3
-14	67,2	53,0
-15	68,3	53,8
-16	69,5	54,5
-17	70,6	55,2
-18	71,7	55,9
-19	72,8	56,5
-20	73,9	57,2
-21	75,0	57,9
-22	76,1	58,6
-23	77,2	59,2
-24	78,2	59,9
-25	79,3	60,6
-26	80,4	61,2
-27	81,5	61,9
-28	82,5	62,5
-29	83,6	63,2
-30	84,6	63,8
-31	85,7	64,4
-32	86,7	65,1
-33	87,8	65,7
-34	88,8	66,3
-35	89,9	66,9
-36	90,9	67,6
-37	91,9	68,2
-38	93,0	68,8
-39	94,0	69,4
-40	95,0	70,0

T1 - температура сетевой воды в подающем трубопроводе
T2 - температура сетевой воды в обратном трубопроводе

Согласовано:

Заместитель главного инженера-начальник ППО
АО "ТомскРТС"

Технический директор СП "Тепловые сети" АО "ТомскРТС"

Заместитель директора СП "Тепловая инспекция и
энергоаудит" АО "ТомскРТС"

Начальник управления ГРяТЭ СП "Тепловая инспекция и
энергоаудит" АО "ТомскРТС"

Е.Ю. Синоткин

Б. В. Горайнов

О.А. Будаев

И. Л. Москалёв